

LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA REDE NO PASSEIO

VARIÁVEL

PASSEIO

TAMPÃO FERRO DÓCTIL
CLASSE 400KN - DN600mm

MEIO FIO

25

10

TUBO DE CONCRETO C-1

LASTRO DE CONCRETO MACRO

LASTRO DE BRITA

COLCHÃO DE AREIA ADENSADA

TE

LARGURA DA VALA


$x \geq 60\text{cm}$

$i \geq 2\%$


VEM DA RESIDÊNCIA

1 CORTE AA
ESCALA 1:20

1 CORTE AA
ESCALA 1:20

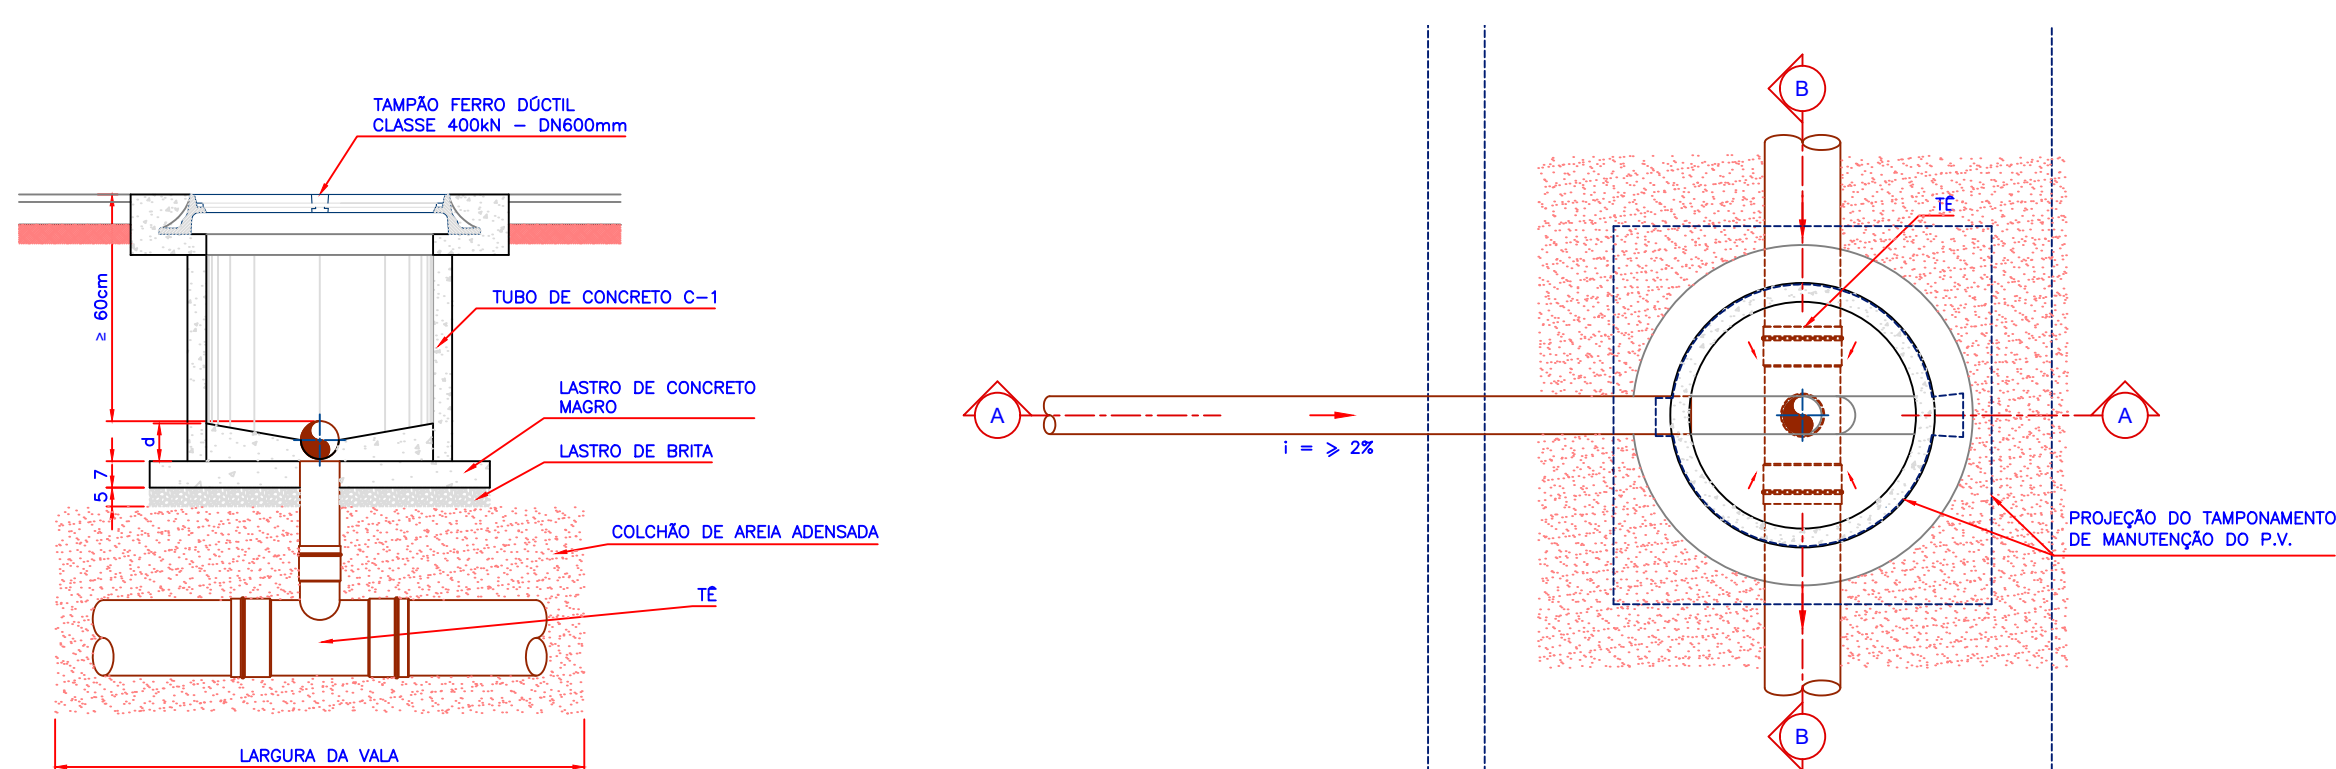

2 CORTE BB
ESCALA 1:20

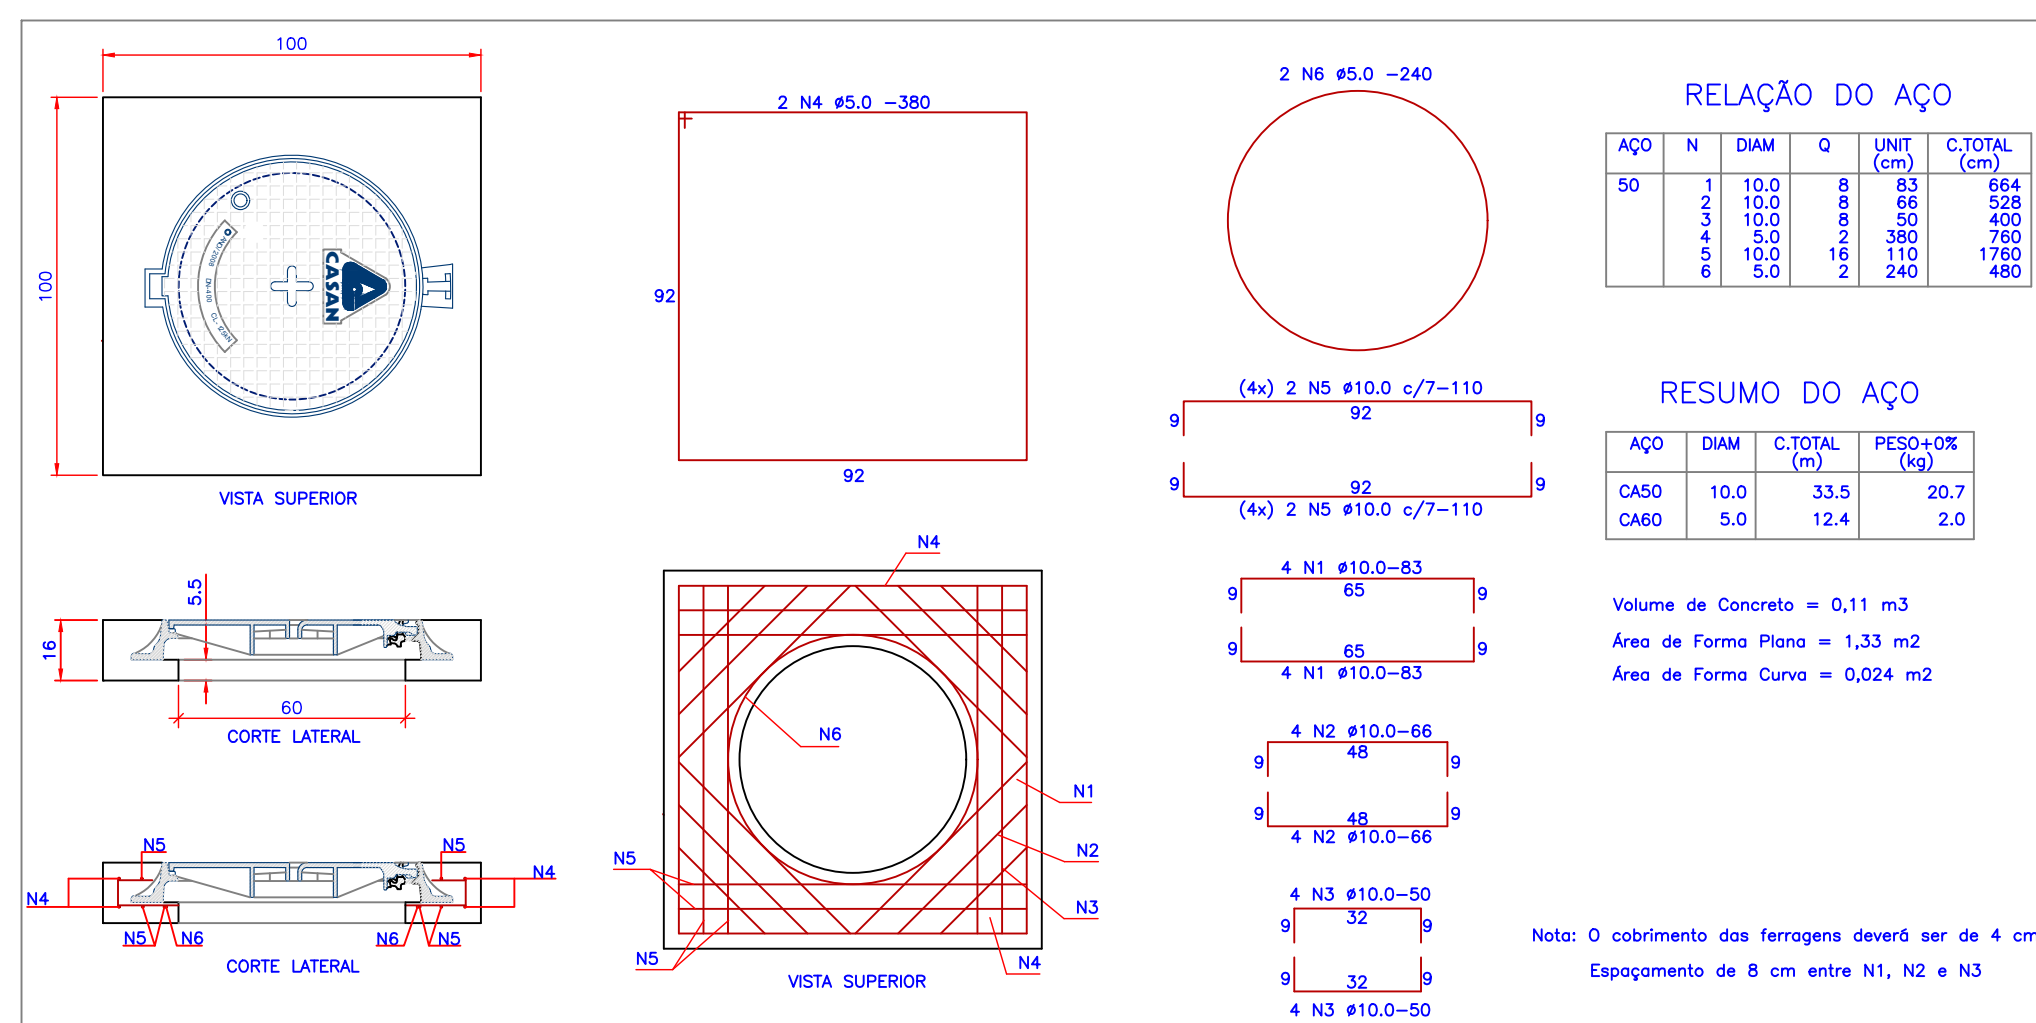

4 TAMPA DO POÇO DE VISITA - ARMAÇÃO DAS FERRAGENS

TIPOS DE CAIXA DE INSPEÇÃO			
TIPO	diâmetro da caixa (mm)	diâmetro do ramal (mm)	ESPECIFICAÇÃO DO TAMPAO: FERRO DÓCIL
RESIDÊNCIA			
PARA CASAS OU EDIFÍCIOS ATÉ 12 ECONOMIAS	D = 400	d = 100	TAMPAO CL-125N DN 400 NER 10160
EDIFÍCIO			
PARA EDIFICAÇÕES COM MAIS DE 12 ECONOMIAS	D = 600	d = 150	TAMPAO CL-400N DN 600 NER 10160

VARIAVEL

VARIAVEL

MURO

PASSEIO

TUBO DE CONCRETO C=1

TAMPAO FERRO DOCTIL CLASSE 125 - DN400mm

TERÇO OU EIXO DA RUA

MEIO FIO

$i \geq 2\%$

VEN DA RESIDENCIA

$i \geq 2.5\%$

PVC OU MANILHA DE BARRIO

VARIAVEL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO


LASTRO DE BRITA

6

CORTE AA


ESCALA 1:20

6 CORTE AA
ESCALA 1:20

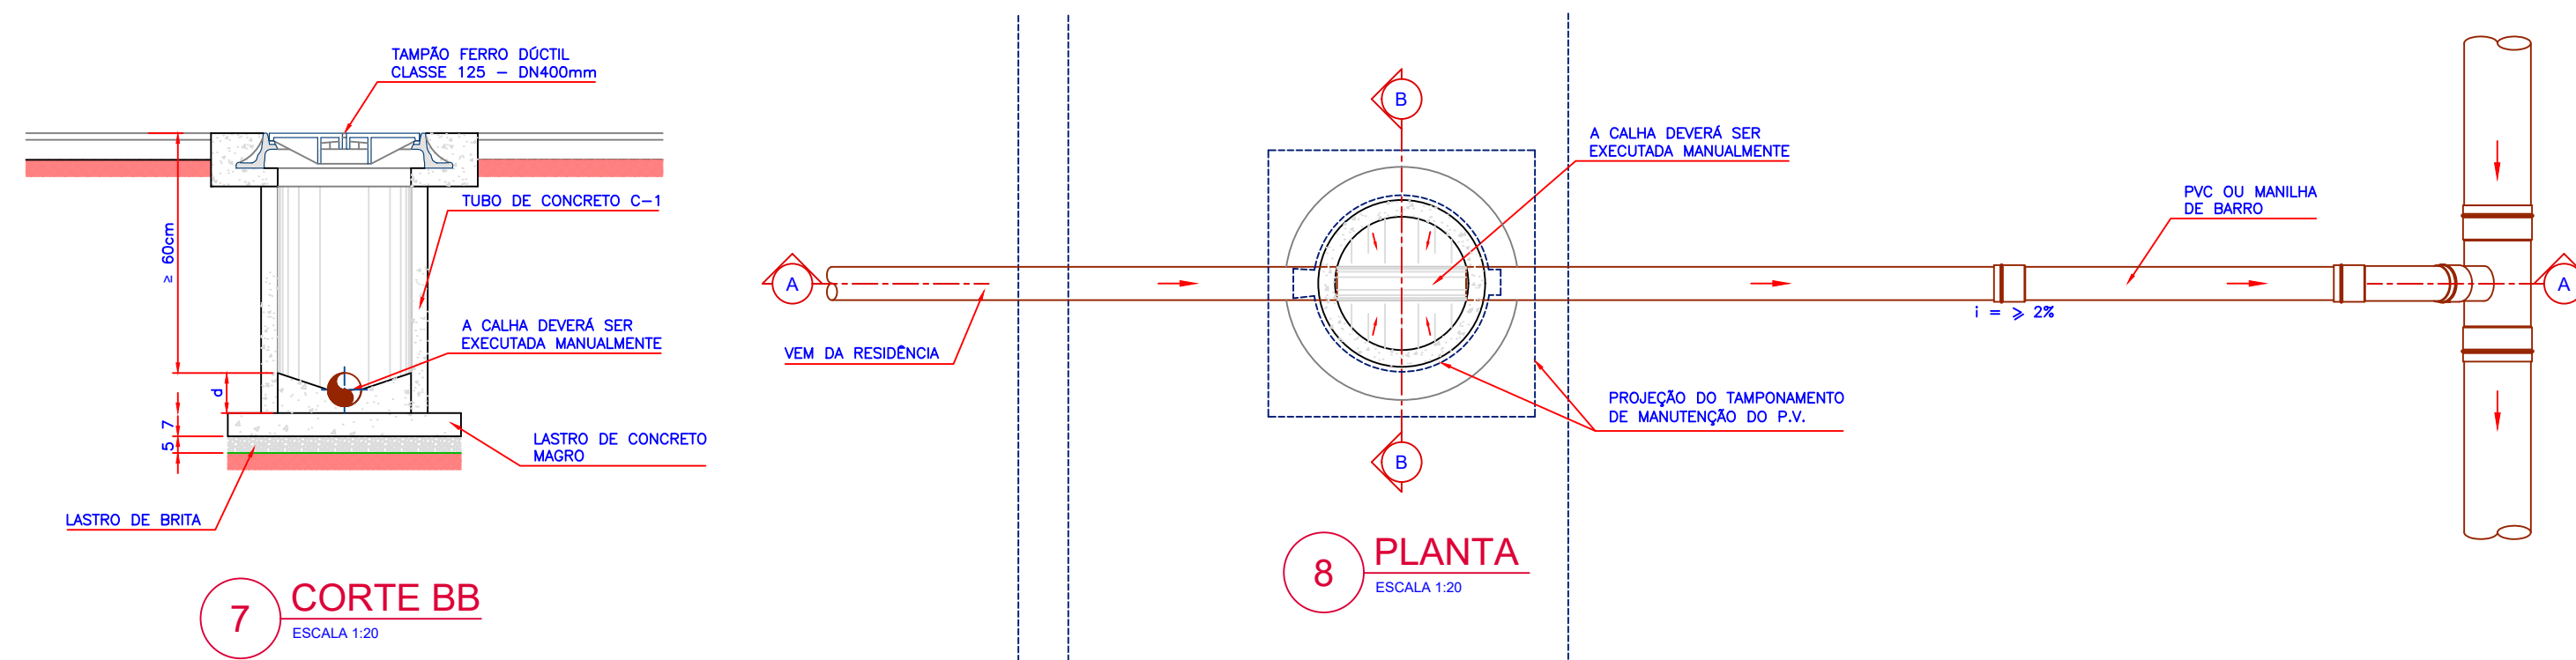


7 CORTE BB
ESCALA 1:20

8 PLANTA
ESCALA 1:20

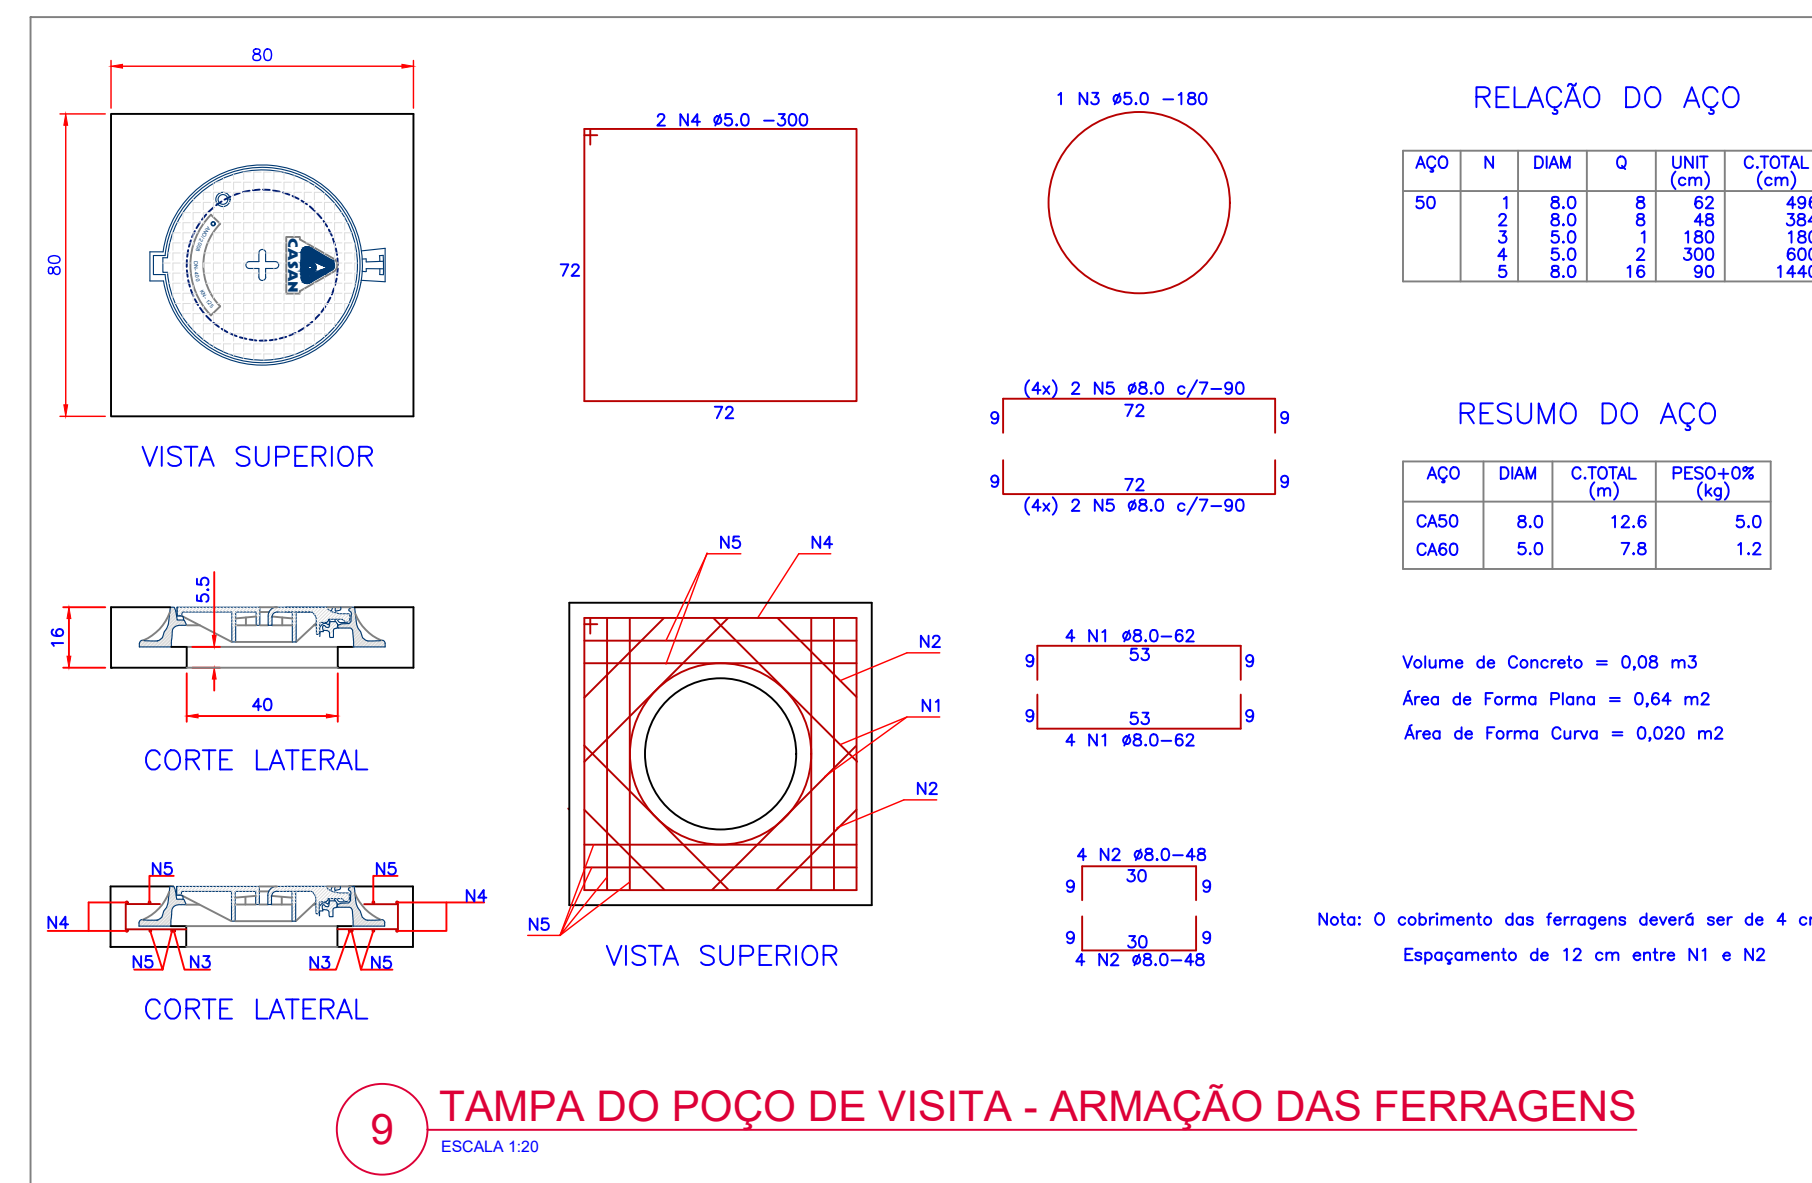

9 TAMPA DO POÇO DE VISITA - ARMAÇÃO DAS FERRAGENS

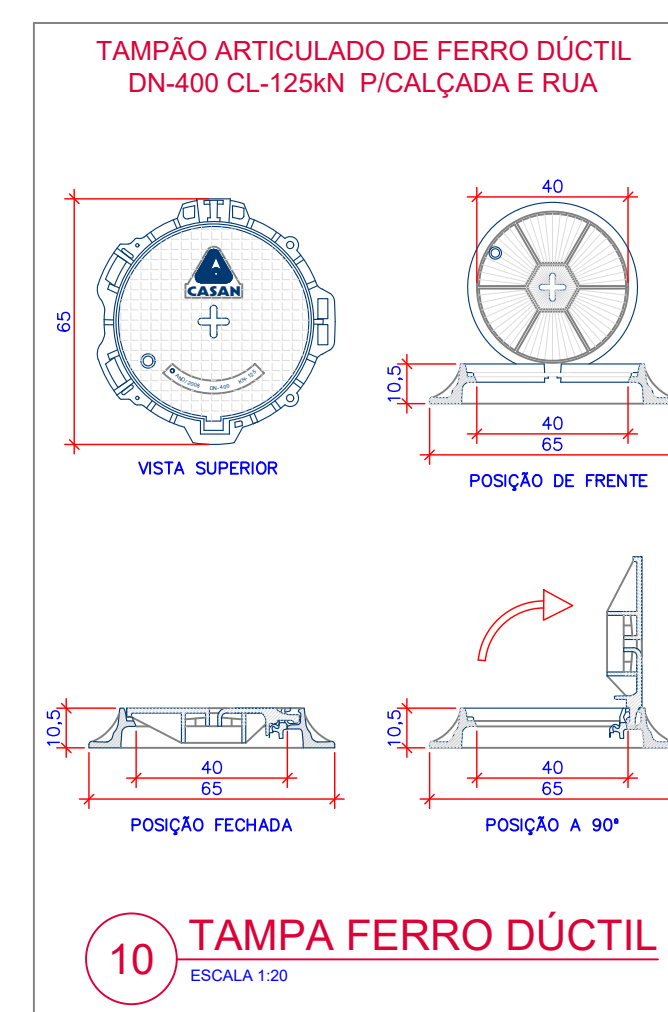

10 TAMPA FERRO DÚCTIL
ESCALA 1:20

Nº	REVISÃO	DATA	LOGOMARCA DA CONSULTORA
A	EMIÇÃO INICIAL - GPR	SET/2000	
B	ADEQUAÇÃO DE PROJETO - GPR	JUL/2008	
C	ATUALIZAÇÃO NO RECOBRIMENTO	JAN/2020	
			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Nº DA CONSULTORA</p> </div> <div> <p>PROJETO ENQ° ESCALA INDICADA</p> </div> <div> <p>METROS</p> </div> <div> <p>DESENHO GUSTAVO RAMOS TOPOGRAFIA</p> </div> <div> <p>DATA SET/2000 DATA TOP.</p> </div> <div> <p>FOLHA Nº 00000-SES-RED-ARQ-0010-0</p> </div> </div>